


DOTACIÓ D'AIGUA SABADELL (l/h/d)

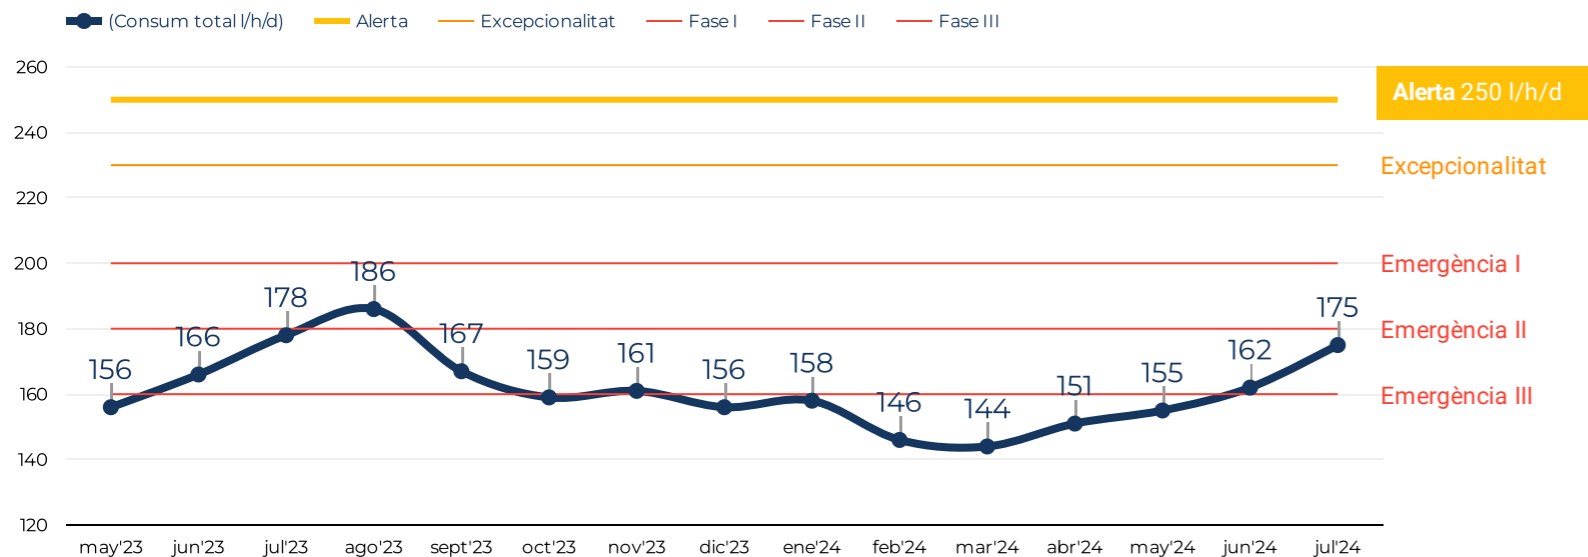

el visor de la SEQUERA

SITUACIÓ I EFECTES

gencat

DOTACIONS MENSUALS MUNICIPALS

Ajuntament de Sabadell

RESTRICCIONS ESCENARI EN ALERTA

Dotació total: 175 l/h/d
dades a 31/07/2024

Domèstic: 92 l/h/d
dades a 30/06/2024


Agència Catalana de l'Aigua

Calcula el teu consum d'aigua


RESERVES TOTALS CONQUES INTERNES 694 hm³

06/09/2024
207 hm³
29,81%

CONSUMS PER ÚS

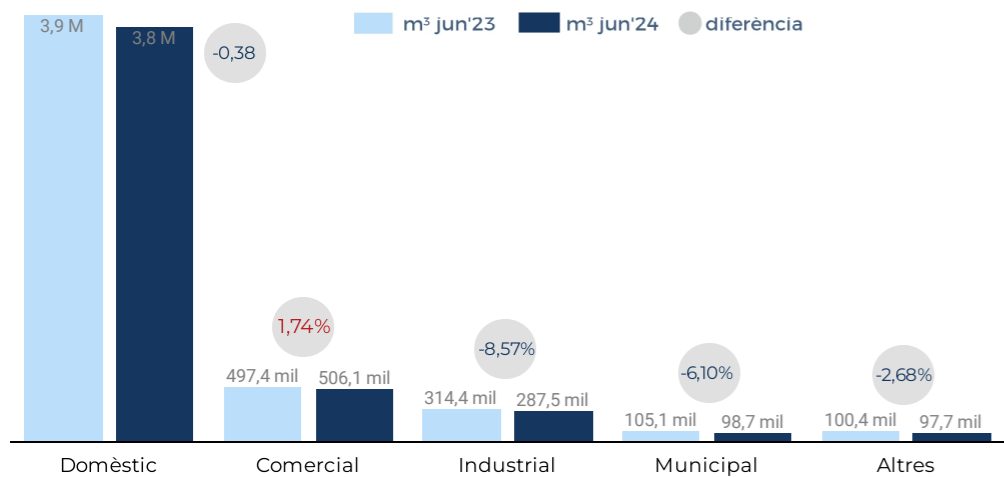

AIGUA NO REGISTRADA I RENDIMENT

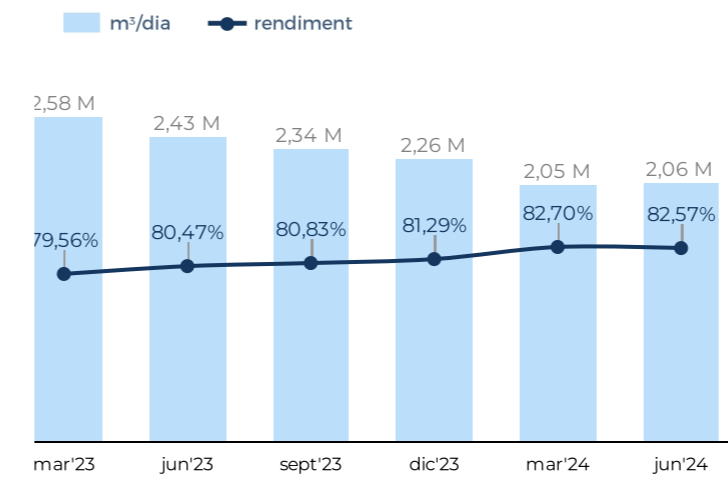

AIGUA REGENERADA (51.380 m³ acum.'23)

Concepte	m ³ juliol'24	m ³ acum.'24
Subministrament Via Sabadell	6.942	32.142
Dispensador EDAR Riu Sec	3.318	20.064

AIGUA FREÀTICA (55.866 m³ acum.'23)

Concepte	m ³ juliol'24	m ³ acum.'24
Pou Ca n'Armengol	1.338	5.847
Mina Ripoll	24.826	151.722
Mina Ribatallada	2.333	21.541