


DOTACIÓ D'AIGUA SABADELL (l/h/d)

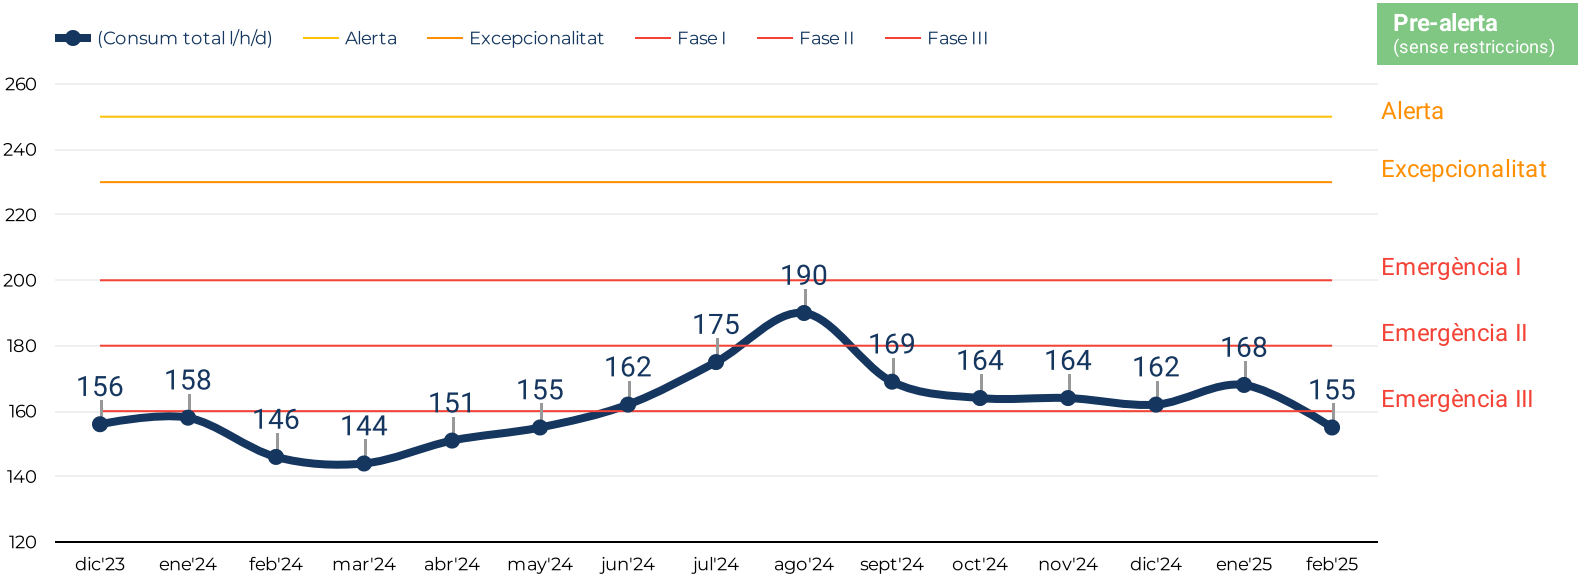

el visor de la SEQUERA

SITUACIÓ I EFECTES

gencat

DOTACIONS MENSUALS MUNICIPALS

Ajuntament de Sabadell

ESCENARI EN PRE-ALERTA

Dotació total: 155 l/h/d  
dades a 28/02/2025

Domèstic: 101 l/h/d  
dades A 31/03/2025


Agència Catalana de l'Aigua

Calcula el teu consum d'aigua


RESERVES TOTALS CONQUES INTERNES 694 hm³

15/04/2025 455 hm³ 65,52%

CONSUMS PER ÚS

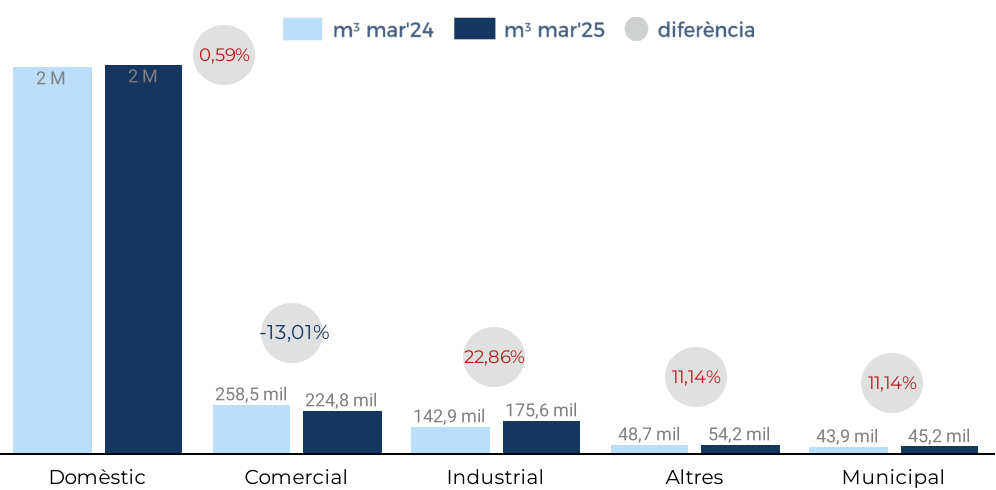

AIGUA NO REGISTRADA I RENDIMENT

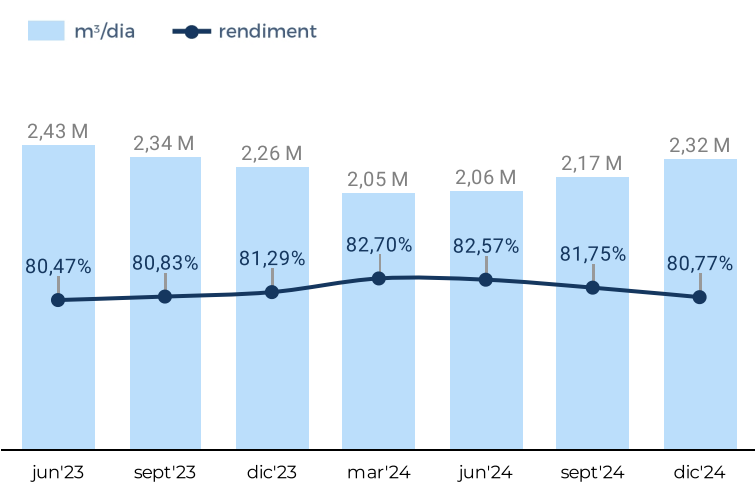

AIGUA REGENERADA (93.412 m3 acum.'24)

| Concepte ▾                   | m3 febrer'25 | m3 acum.'25 |
|------------------------------|--------------|-------------|
| Subministrament Via Sabadell | 6.496        | 12.869      |

|                          |     |     |
|--------------------------|-----|-----|
| Dispensador EDAR Riu Sec | 338 | 744 |
|--------------------------|-----|-----|

AIGUA FREÀTICA (309.536 m3 acum.'24)

| Concepte ▾        | m3 febrer'25 | m3 acum.'25 |
|-------------------|--------------|-------------|
| Pou Ca n'Armengol | 1.090        | 2.276       |
| Mina Ripoll       | 12.735       | 37.714      |
| Mina Ribatallada  | 1.423        | 3.605       |