


DOTACIÓ D'AIGUA SABADELL (l/h/d)

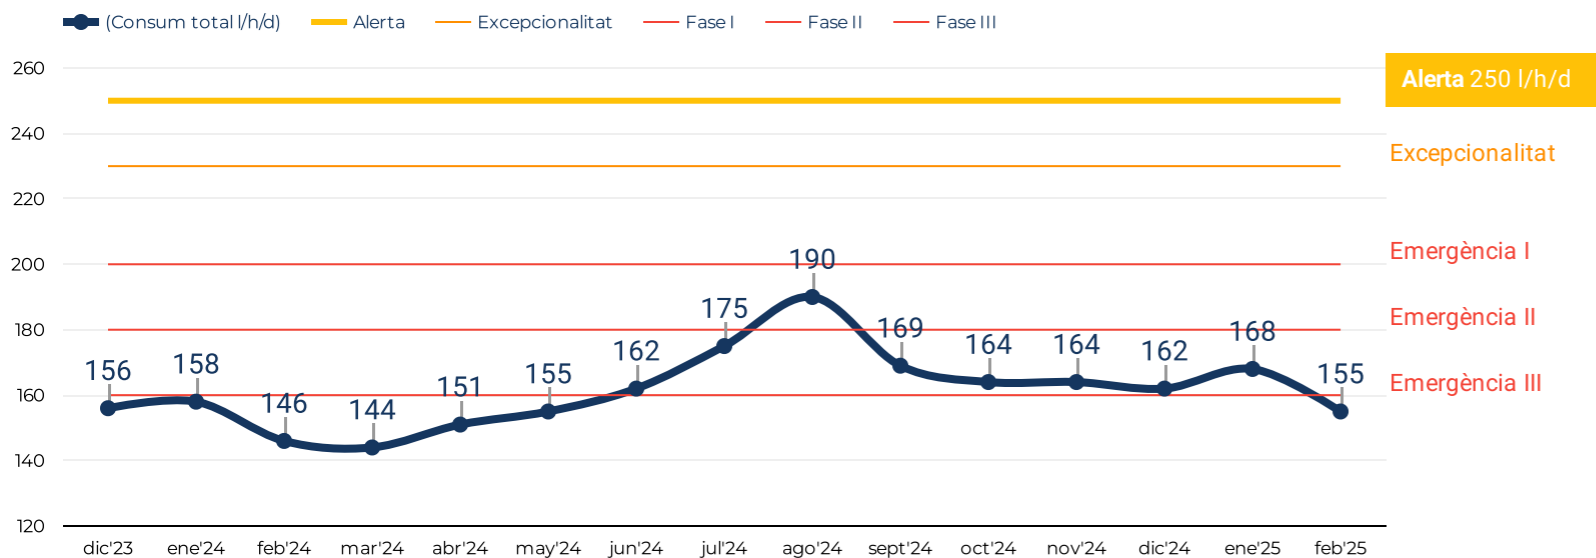

el visor de la SEQUERA

SITUACIÓ I EFECTES

gencat

DOTACIONS MENSUALS MUNICIPALS

RESTRICCIONS ESCENARI EN ALERTA

Dotació total: 155 l/h/d
dades a 28/02/2025

Domèstic: 93 l/h/d
dades A 31/12/2024


Agència Catalana de l'Aigua

Calcula el teu consum d'aigua


RESERVES TOTALS CONQUES INTERNES 694 hm³

27/03/2025
412 hm³
59,36%

CONSUMS PER ÚS

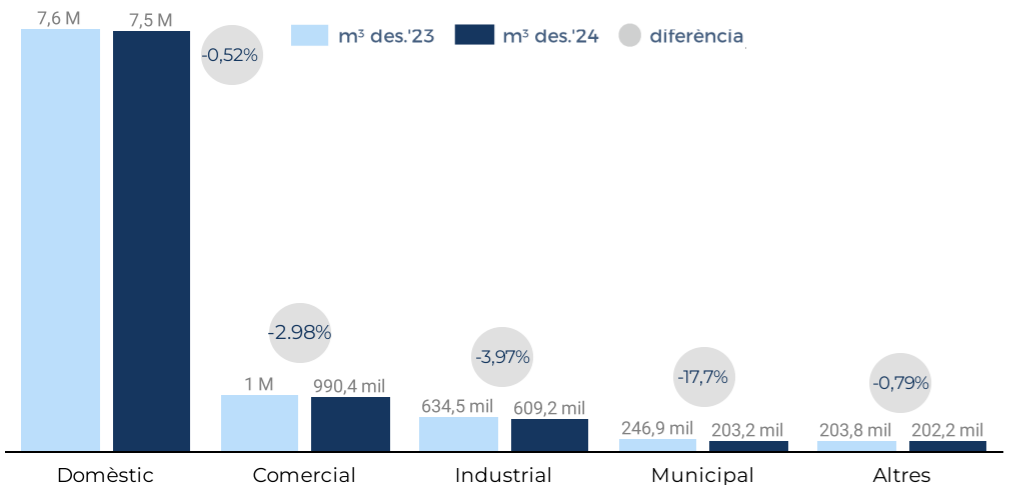

AIGUA NO REGISTRADA I RENDIMENT

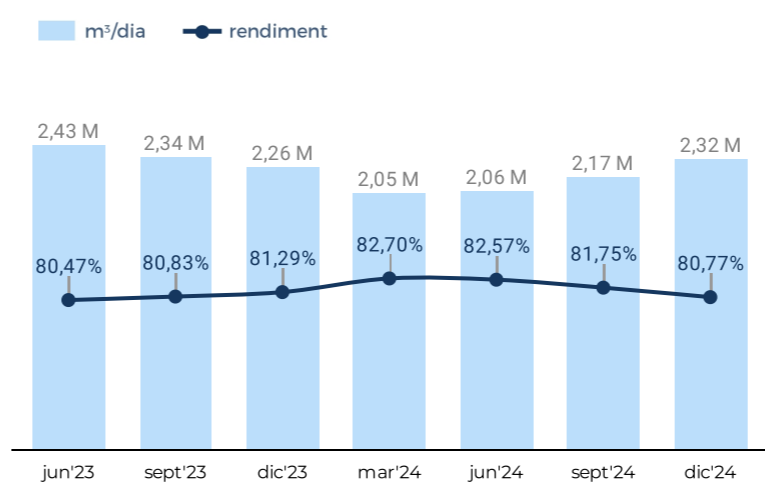

AIGUA REGENERADA (93.412 m³ acum.'24)

| Concepte | m³ febrer'25 | m³ acum.'25 |
|------------------------------|--------------|-------------|
| Subministrament Via Sabadell | 6.496 | 12.869 |
| Dispensador EDAR Riu Sec | 338 | 744 |

AIGUA FREÀTICA (309.536 m³ acum.'24)

| Concepte | m³ febrer'25 | m³ acum.'25 |
|-------------------|--------------|-------------|
| Pou Ca n'Armengol | 1.090 | 2.276 |
| Mina Ripoll | 12.735 | 37.714 |
| Mina Ribatallada | 1.423 | 3.605 |